


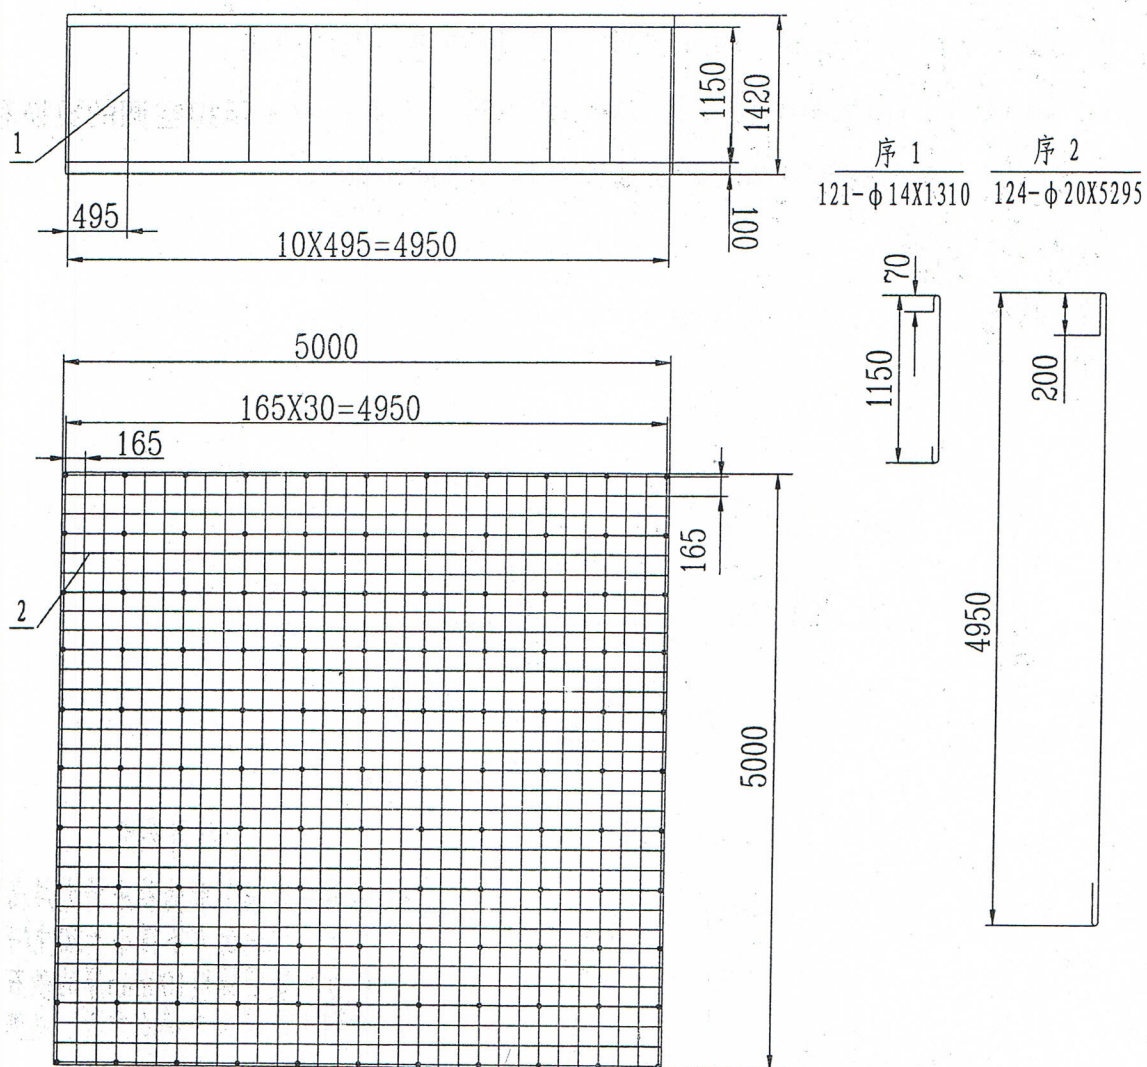

重量1.825t

图10-2 钢筋骨架


9. 说明

9.1 本《使用说明书》中所涉及到的设备配套件，如起升机构、变幅机构、回转机构、回转支承、液压系统、电机、各限位器、限制器等，其正确维护、保养、调整时，请参照原单位的说明书，如有疑问，可直接与原产单位联系。

9.2 本产品上的司机室空调为公司赠送配置件，本公司恕不承担空调的更换和维护，如有问题，请直接和空调生产企业或其特约维修部联系。

10. 附图、附表

10.1 基础

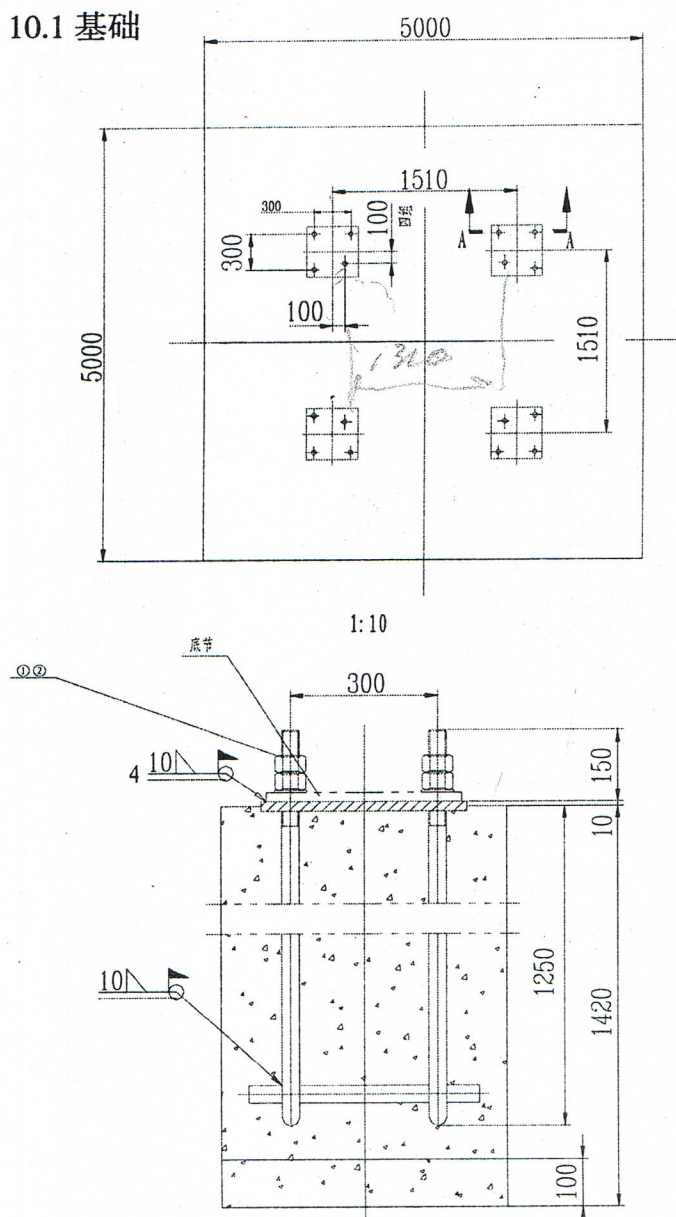

技术要求

- 1、混凝土基础下面的粘土持力层必须平整夯实，其地耐力不得小于20吨/平方米，持力层表面铺填100mm厚的砂石；
- 2、混凝土基础内不得有空穴，必须振捣密实，混凝土标号C35；
- 3、地脚螺栓位置度允差 $\pm 2\text{mm}$ ，外露端垂直度允差在1:200以内；
- 4、基础表面层采用一次振捣提浆，刮平、抹光，各基础底板连接处高度差小于1.5mm；
- 5、混凝土强度达到85%以上时方可使用；
- 6、基础四周的回填松土必须夯实；
- 7、地脚螺栓位置超差时不允许以敲击螺栓纠正误差。

图10-1 混凝土基础图（固定式）