
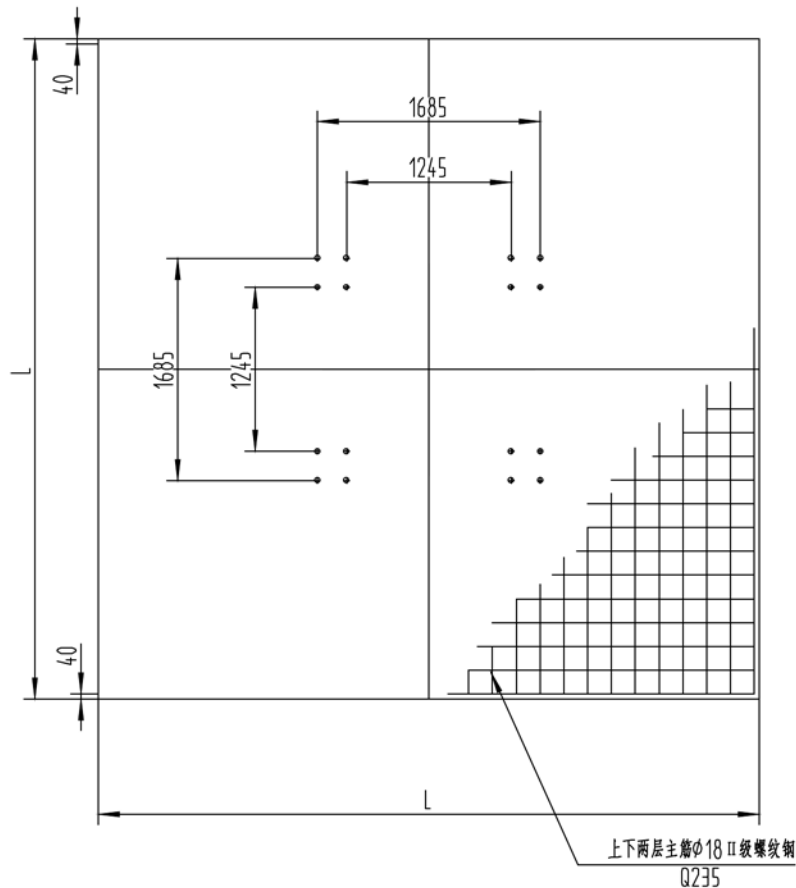
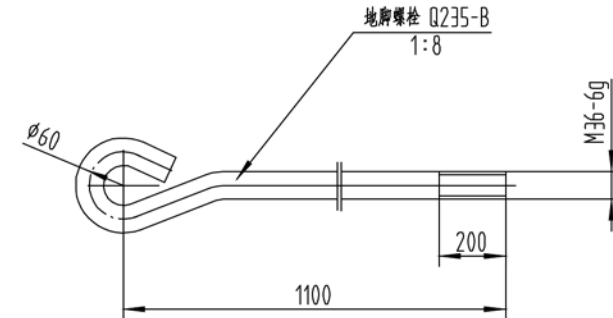


TC5610.15.FJJC

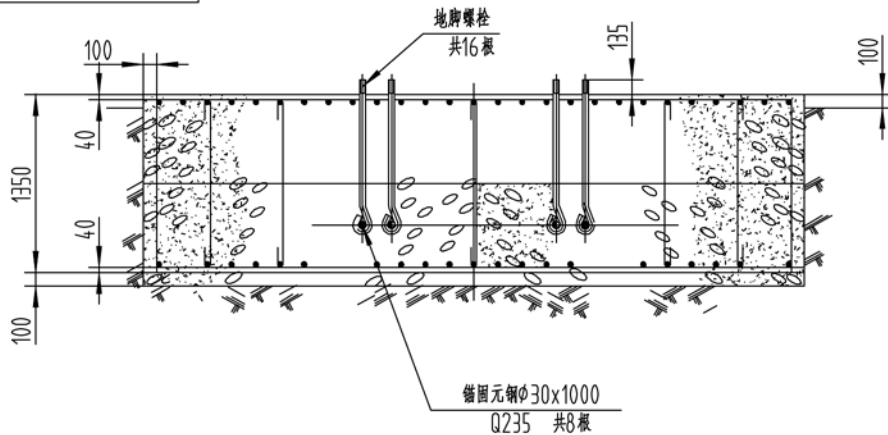

技术要求

- 1、基础的地耐力大于0.12MPa时可使用本基础图，
- 2、主筋保护层40mm，16根螺栓周围混凝土的填充率>95%。螺栓处基础平面应在同一水平面上，其平面度误差 $\angle 1/750$ 。其中心线与水平面垂直度误差不大于1.5/1000。
- 3、四组地脚螺栓（16根）相对位置必须准确，高出基础面135毫米尺寸必须准确，确保支腿和标准节的安装。每两根螺栓用一根 $\phi 30$ 长1000mm的元钢锚固。元钢须与基础底筋相连。
- 4、混凝土标号C35，养护期15天。
- 5、钢筋干涉时允许钢筋避让，钢筋等级为II级螺纹钢。

L	上层主筋	下层主筋	a	地耐力MPa	混凝土m ³	重量t	5号件数量
5000	纵横向各25- $\phi 18$	纵横向各25- $\phi 18$	4920	0.2	33.8	84	$\phi 12-88$
5500	纵横向各27- $\phi 18$	纵横向各27- $\phi 18$	5420	0.15	40.8	98	$\phi 12-100$
6000	纵横向各33- $\phi 18$	纵横向各33- $\phi 18$	5920	0.12	48.6	116	$\phi 12-121$
砼							
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	
设计			标准化				
审核						重量	
工艺			批准				
						1:40	
						共 1 张 第 1 张	

泰州市腾达建筑工程有限公司

QTZ63-1塔机方脚基础

TC5610.15.FJJC

借（通）用
件 登 记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

档案员 日期