


材料: Q235
规格: $\Phi 42$
数量: 16支
展开长度: 1500

地脚螺栓

技术要求

1. 基础地耐力应在20t/m²以上;
2. 基础应在7×7平方米范围内素土夯实;
3. 混凝土标号为C35, 砼强度达到85%以上方可安装;
4. 纵横交叉点圆点位立筋布置处;
5. 地脚螺栓严禁焊接;
6. 钢筋混凝土密度按2.45吨/立方米配制;
7. 基础周围要开排水沟, 基础上面应高于原地面高度;
8. 四支座处表面水平误差不大于2mm;
9. 当地质情况不满足上述要求时, 要重新设计该基础;
10. 基础立筋及纵横筋为三级螺纹钢。

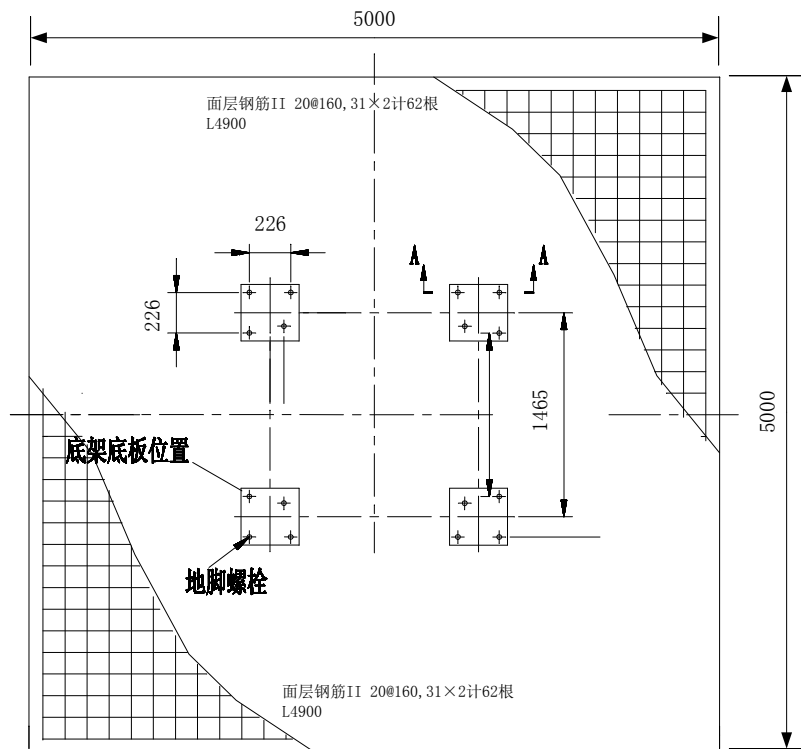